

2sday2 – Rider / Stageplan

Line up

Bandlid	Instrument
Joni	Leadzang, Ukelele
Charlotte	Leadzang
Leo	Toetsen, zang
Sander	Basgitaar
Arno	Drums
Gerald	Leadgitaar

Technische benodigdheden

2sday2 heeft een eigen **backline** bestaande uit:

- 6-8 delige Drumset
- Gitaarversterker
- Basversterker
- 2x Synthesizer
- Semi-akoestisch Ukelele

Drumstel dient met de PA verbonden te worden d.m.v. microfoons. Bij de basversterker is zowel DI als microfoon mogelijk. De gitaar gaat via XLR direct naar FOH vanaf de Multi-fx processor of via gebalanceerde line out in de versterker. De toetsen minimaal 2x jack-output (stereo), die op een DI-box moet worden aangesloten. Ukelele moet via een DI-box worden aangesloten.

PA

De PA, verzorgd door de organisator, dient van een goede kwaliteit te zijn en voldoende vermogen te hebben voor de locatie. Het publiek moet worden voorzien van goed en onvervormd geluid. Daarnaast moet deze bovenstaande bezetting kunnen verwerken. PA omvat alle apparatuur buiten de instrumenten en backline.

Onder PA valt o.a.:

- Externe geluidsboxen
- Mengpaneel
- Zangmicrofoons incl. standaards
- Drummicrofoons incl. standaards
- Gitaar XLR to FOH (Mono)
- 4x DI-boxen (minimaal 2 stereo voor beide synthesizers, 1 voor Ukelele en 1 voor de bas)
- Alle bijbehorende bekabeling
- Geluidsmen die de complete installatie kan opbouwen, inprikken, afbreken en besturen.
In overleg kunnen wij zelf een PA-installatie (en eventueel een lichtinstallatie) verzorgen.

Monitoren

Ideaal is om voor alle 6 bandleden 1 aparte monitor te hebben.


Podium

Het podium moet een minimale afmeting hebben van 5x3,5 meter (diepte x breedte). Eventueel t.b.v. de drummer een verhoging van ca. 2x2 meter, met een hoogte van ca. 30-60 cm. Wat betreft de opstelling passen wij ons aan de situatie aan. In principe proberen wij de volgende opstelling te hanteren: Drums, midden achter op het podium met, vanuit het publiek gezien, rechts van de drums basgitaar en rechts daarvan leadgitaar. Toetsen links van de drums en Leadzang aan de voorkant van het podium.

Stroomvoorzieningen

Binnen redelijke afstand van het podium dienen twee vrije, schone groepen aanwezig te zijn met 16 ampère 230 volt (rand geaard). Alles volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften

Stageplan

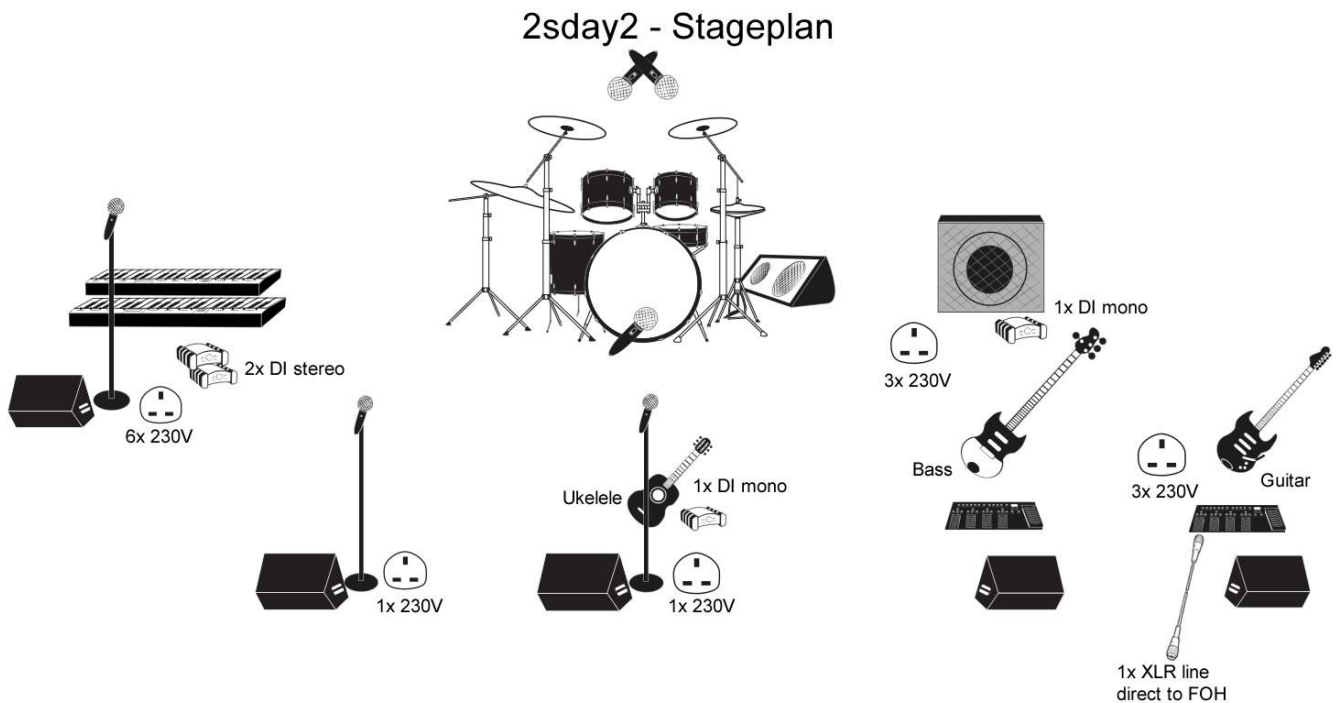

Neem voor meer informatie contact op met 2sday2 coverband <https://2sday2.nl>